
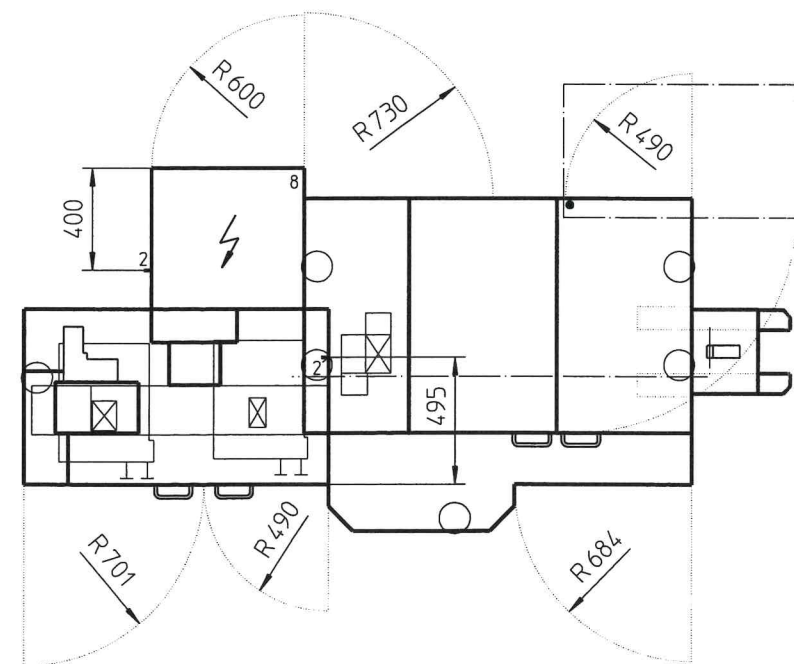
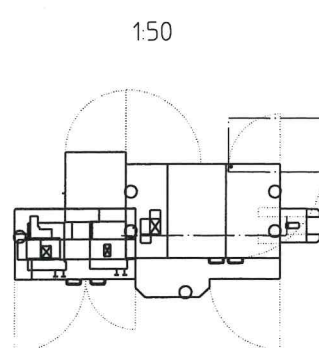
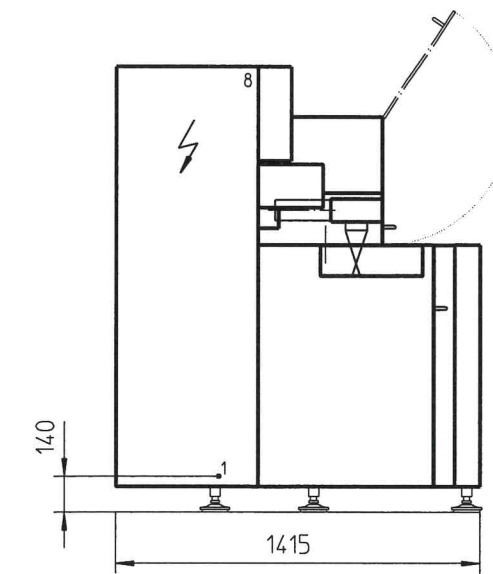
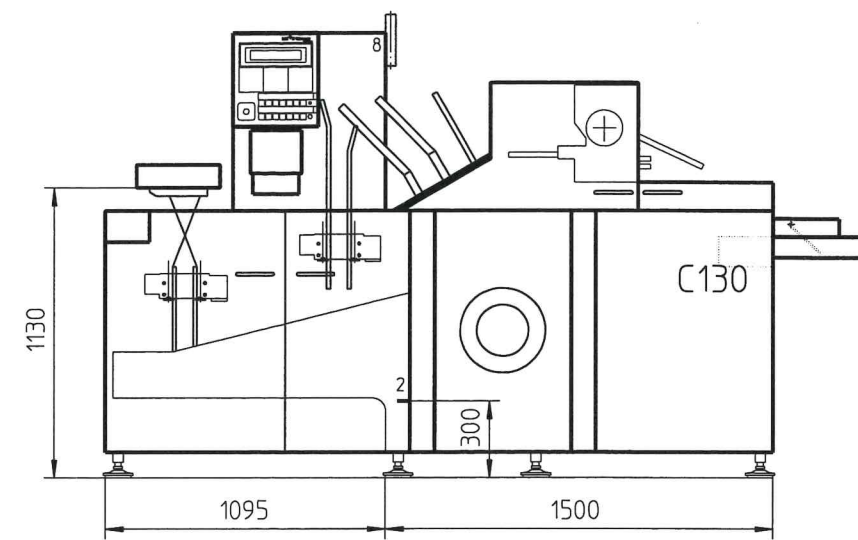


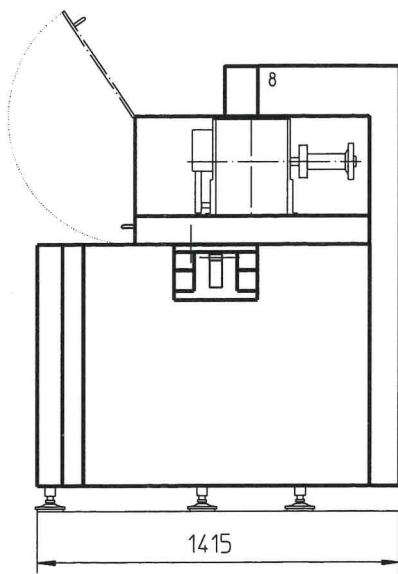

- 1 Elektroanschluß
electrical connection
- 2 Druckluftanschluß
compressed air connection
- 3 Kühlwasser-Eintritt
cooling water-inlet
- 4 Kühlwasser-Austritt
cooling water-outlet
- 8 Schaltschrank
control cabinet

				Type	86	Passung							
				Gruppe		Nenn-							
				Stück		abmaß							
				Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mH									
				0,5	>6	>30					>120	>400	>1000
				0,6	30	120					400	1000	2000
	Änderung			Datum	Name	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2		
Auftrag		Auf-gabe	Datum	Name	Unbemante Werkstückanten DIN 6784 bei 6/3 → ±0,8 bei 3/2 → ±0,4		Werkstoff		Rohabmessung				
					gez.	gepr.	Maßstab		Modell Nr.				
					Datum	09.08.1994	1 : 20		ähn. Zeich.Nr.				
					Name	Kr	1 : 5 0		Ersatz für				
Uhlmann		Benennung		Aufstellplan C130 Pkg.Wends.NLS floor plan					Zeich. Nr.				
									1 086/001 00				